


	图 纸 名 称	图号	图幅	张数	备注
1	排水设计施工说明	SS-01	A2	共2页	
2	给水总平面图	SS-02	A2	共1页	
3	雨水总平面图	SS-03	A2	共1页	
4	排水平面图	SS-04	A2	共4页	
5	管道沟槽开挖及回填大样图	SS-05	A2	共1页	
6	检查井防坠安全网设计图	SS-06	A2	共1页	
7	路面恢复设计图	SS-07	A2	共1页	
8	排水管道加固设计图	SS-08	A2	共1页	



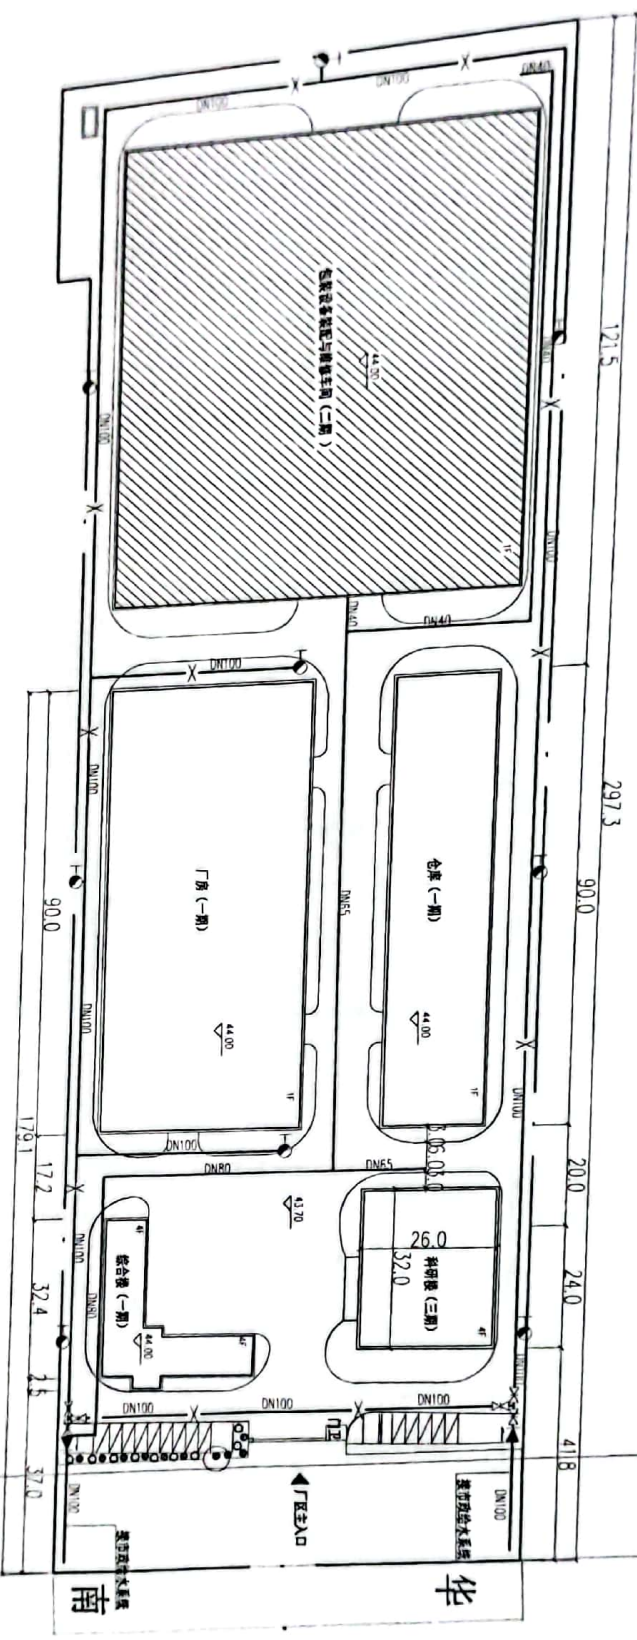

湖南怡丰包装印务有限公司园区给水图

1. 给水工程范围：厂区红线内所有给水工程。
2. 给水水源：厂区自备水井，水质符合国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。
3. 给水系统：采用重力流供水系统，管径DN100，流速v=1.5m/s。
4. 给水管道：采用UPVC管，管径DN100，壁厚e=4mm。
5. 给水构筑物：设置1座高位水箱，有效容积V=100m³，水箱间设置消毒设备。
6. 给水构筑物：设置1座清水池，有效容积V=100m³，清水池设置消毒设备。
7. 给水构筑物：设置1座加压泵房，功率P=15kW，扬程H=10m。
8. 给水构筑物：设置1座调节池，有效容积V=100m³。
9. 给水构筑物：设置1座回流池，有效容积V=100m³。
10. 给水构筑物：设置1座事故池，有效容积V=100m³。
11. 给水构筑物：设置1座雨水池，有效容积V=100m³。
12. 给水构筑物：设置1座污水池，有效容积V=100m³。
13. 给水构筑物：设置1座化粪池，有效容积V=100m³。

图例

—J—	给水管
—W—	污水管
—Y—	雨水管
—X—	室外消防管
—Z—	室外消防栓
—D—	倒流防止器
—M—	阀门
—B—	雨水口
—C—	化粪池



200

90.0


179.1

32.4

370

[illegible]

扫描全能王 创建

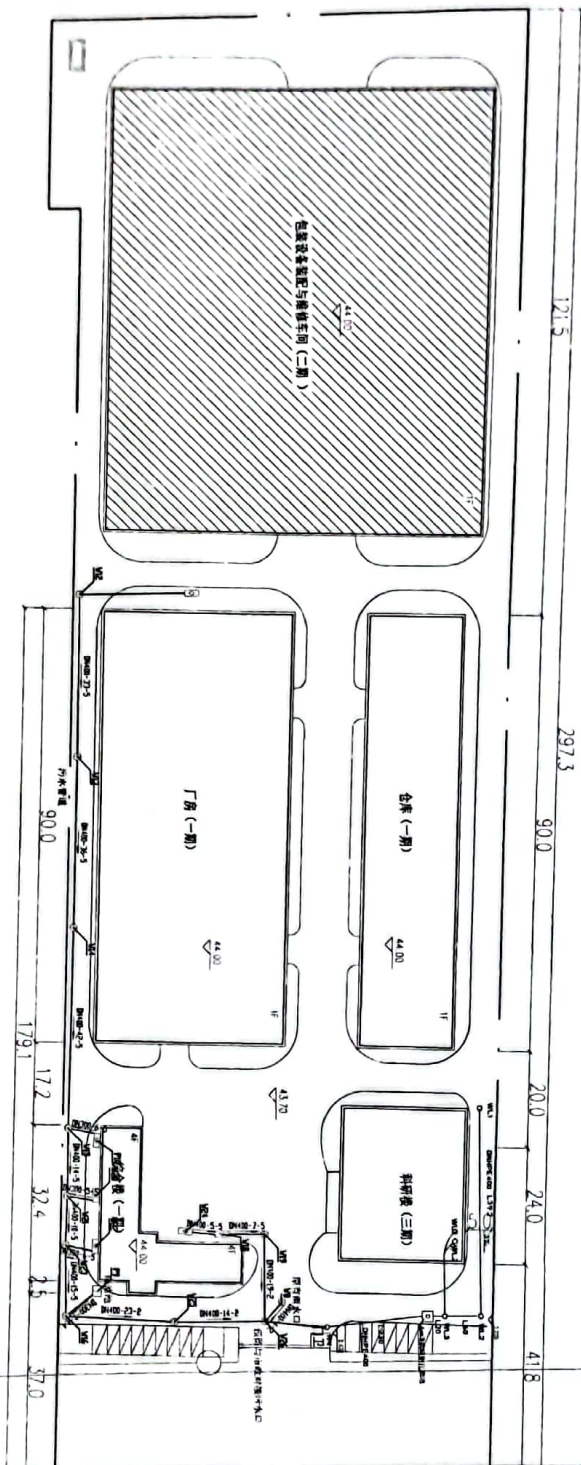

图例


—J—	給水管
—W—	污水管
—Y—	雨水管
—X—	室外消防管
	室外消火栓
	倒流防止器
	阀门
	雨水口
	化粪池


[illegible]




地址：重慶市南岸海棠溪鎮海棠溪村海棠溪社、海棠溪社二社、海棠溪社三社。

10



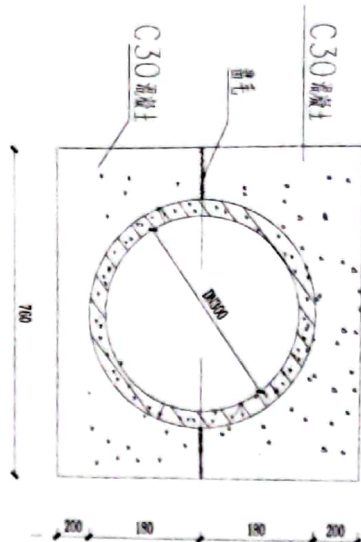

DN300

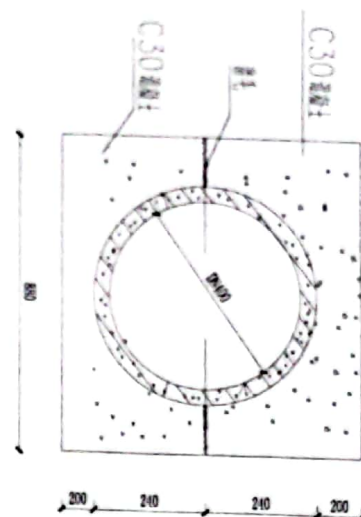

DN400

说明:

1. 本图尺寸以mm计。
2. 路面雨水、污水主管及连接管顶至道路基层底小于700mm时采用。
3. 其他未尽事宜按照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)要求施工。

[illegible]

扫描全能王 创建